
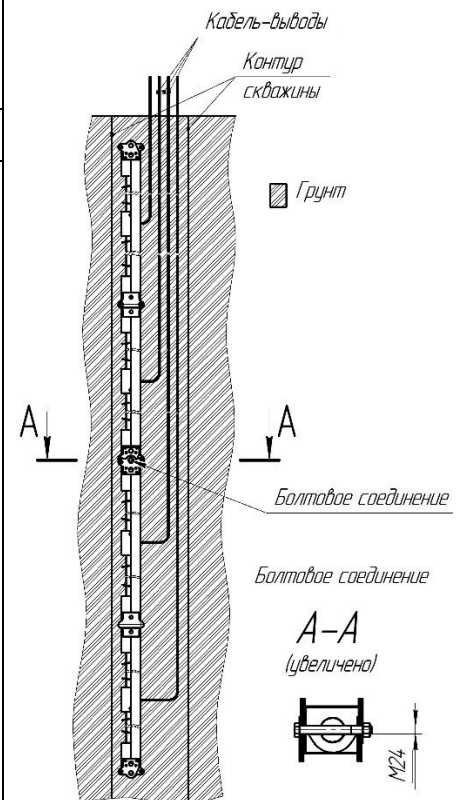


Пример записи условного обозначения анодного заземлителя АЗП-РА-ГС при его заказе и в документации заказчика: _____

АЗП-РА-ГС-	-		МК
1	2	3	

1 – количество секций в комплекте(в одной секции 4 электрода), 2 – глубина скважины
 3 – наличие магистрального кабеля (в случае отсутствия магистрального кабеля «МК» не прописывается)

№	Параметры	
1	Количество секций в скважине, шт	
2	Глубина скважины, м	
3	Длина кабеля от устья скважины до, например, КИП, м Стандартно 3м	
4	Марка кабель-вывода Стандартно КГН-ХЛ ЭХЗ 1х6	
5	Наличие магистрального кабеля	нет да
6	Марка магистрального кабеля Стандартно КГН-ХЛ ЭХЗ 1х35	
7	Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей (на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая)	нет да
Дополнительные требования		

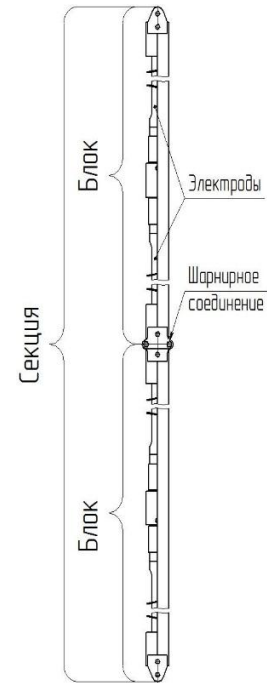

Установка АЗП-РА-ГС в грунт без магистрального кабеля

Стандартное обозначение АЗП-РА-ГС-1 – одна секция анодных заземлителей(с 4 электродами) длина кабель-выводов (КГН-ХЛ ЭХЗ 1х6) от верхней части секции 3м