


Пример записи условного обозначения анодного заземлителя глубинного упакованного АЗП-РА-ГУ при его заказе и в документации заказчика: \_\_\_\_\_

АЗП-РА-ГУ-	-	МК
1	2	3

1 – количество заземлителей в комплекте, 2 – глубина скважины 3 – наличие магистрального кабеля(в случае отсутствия магистрального кабеля «МК» не прописывается)

№	Параметры	
1	Количество анодных заземлителей в скважине, шт	
2	Глубина скважины, м	
3	Длина кабеля от устья скважины до, например, КИП, м Стандартно 3м	
4	Марка кабель-вывода Стандартно КГН-ХЛ ЭХЗ 1х6	
5	Наличие магистрального кабеля	нет      да
6	Марка магистрального кабеля Стандартно КГН-ХЛ ЭХЗ 1х35	
9	Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей(на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая)	нет      да
<b>Дополнительные требования</b>		

Стандартное обозначение: АЗП-РА-ГУ-1 – один упакованный заземлитель с кабель выводом КГН-ХЛ ЭХЗ 1х6 3м.

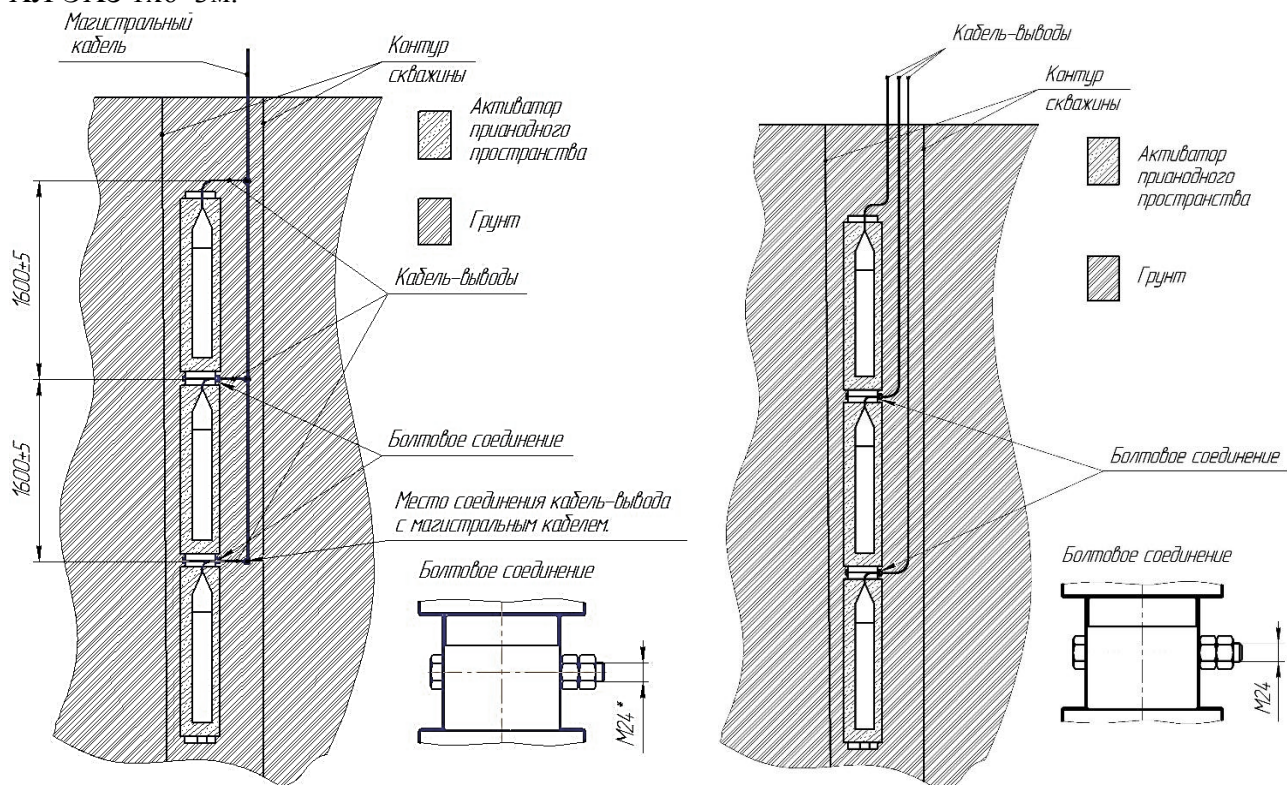

Установка АЗП-РА-ГУ в скважину с магистральным кабелем

Установка АЗП-РА-ГУ в скважину без магистрального кабеля