


**Опросный лист № \_\_\_\_\_ счет № \_\_\_\_\_**

Пример записи условного обозначения анодного заземлителя АЗП-РА при его заказе и в документации заказчика: \_\_\_\_\_

АЗП-РА-	К -		
	1	2	3


1 – комплектный (при заказе одно заземлителя в комплекте, «К» не прописывается), 2 – количество заземлителей в комплекте, 3 – длина магистрального кабеля

№	Параметры	
1	Длина одного электрода, м Стандартно 1500	
2	Длина кабель вывода, м Стандартно 3м	
3	Марка кабель-вывода Стандартно КГН-ХЛ ЭХЗ 1x6	
4	Наличие магистрального кабеля	нет    да
5	Длина магистрального кабеля, м	
4	Марка магистрального кабеля Стандартно КГН-ХЛ ЭХЗ 1x35	
6	Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей (на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая)	нет    да
7	Заводское присоединение кабель-выводов к магистральному кабелю	нет    да
<b>Дополнительные требования</b>		

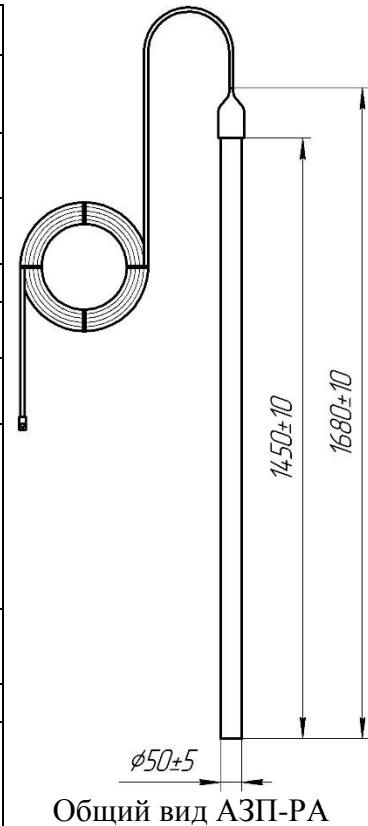

Общий вид АЗП-РА

Стандартная марка АЗП-РА-1 – электрод длиной 1500мм с кабель-выводом КГН-ХЛ-ЭХЗ 1\*6, длиной 3м.

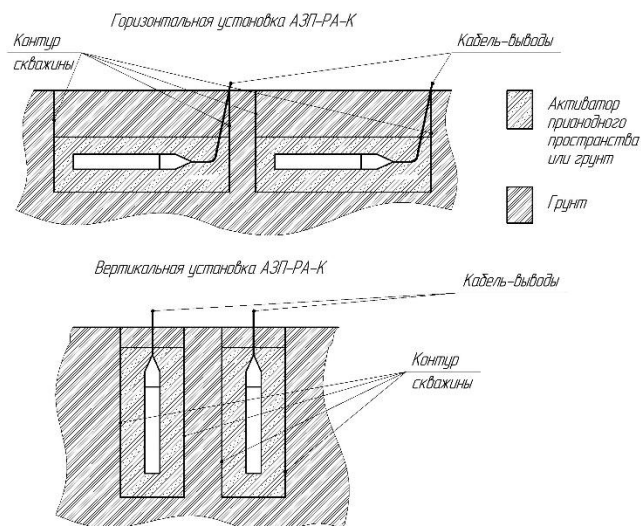

Установка АЗП-РА-К